


Megjegyzés:  
A tervben szereplő adatokat az építész által készített adatokkal-magassági és alaprajzi méretekkel összhangba kell figyelembe venni  
A betonozást csak és kizárólag szakszerűen elkészített zsaluzatba lehet, a kellő tömörítés mellett végezni.  
Az alátámasztás a téráthidaló szerkezetnél 1/3  
Betonminőség C20/25 X01 C  
Betonacél Bst 500  
betontakarás mindenütt min. 20 mm  
A sarki kialakítás az előírt sarokmerv kapcsolatokra jellemző mód kell megoldani.


ID	Hajlítási alak	Átmérő	Darabszám	Hossz	Teljes hossz	Anyagminőség	Összsúly
1		8	62	1,56 m	96,72 m	B 500	38,2 kg
Teljes vasalás összsúlya:							38,20 kg

0.

Szint


1:50

A1 metszet

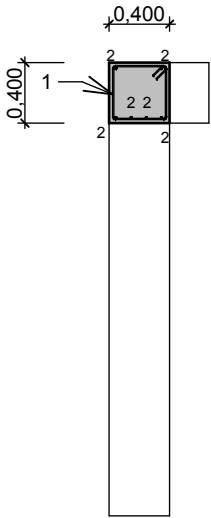

A/1 1:50

A2 metszet



A/2

Cég neve	<div>Aszár Község Önkormányzata</div> <div>Aszár</div> <div>Kossuth Lajos utca 16</div>
Munka címe	<div>Polgármesteri hivatal felújítása</div> <div>Aszár. Kossuth Lajos utca 16</div>
Rajz név	Vasbeton kiváltó
Rajz állapota	Kiviteli terv
Tervező:	TT-06/H-0672-2613
Gyuricsék Tibor	6726 Szeged, Orsovai utca 21
Rajz léptéke	1:50, 1:20
Tervlap azonosító (ID)	s-1